


REGELPROFIL 1 (SGzm DN 600, HUMUS)


| Pos.text | Pos. Nr. | Material von: |
|--|--------------------------------------|---------------|
| Mutterboden kombiniert (masch. u. händisch) andecken | 03.0206 A | - |
| Brücke KL. I (nach Anordnung AG) | 18.0311 A | - |
| Unterbauplanum b. 2,5m breit | 03.0602 D | AG |
| Einbau Warmband | 03.0704 A | AG |
| Zwischenplanum | 03.0701 B | AG |
| Verfüllen v. Gräben u. Künetten (natürlich gebrochenes KK 0/32 mm) | 03.0608 F Z | AN |
| Lieferung Erdungsband | 03.0602 C | AN |
| Einbau Erdungsband | 03.0704 A | - |
| Zwischenplanum | 03.0701 B | AG |
| Verfüllen v. Gräben u. Künetten (natürlich gebrochenes KK 0/32 mm) | 03.0602 E Z | AG |
| Einbau Kabelabdeckplatte | 03.0704 A | - |
| Zwischenplanum | 03.0701 B | AG |
| Verfüllen v. Gräben u. Künetten (natürlich gebrochenes KK 0/32 mm) | 03.0703 B | AN |
| Bettung mit Sand | 03.0604 A | AG |
| Kunststoffrohr DN b.200 | 03.0704 A | - |
| Zwischenplanum | 03.0706 A Z | AG |
| Bettung mit beigestelltem Material SVM | 08. | AG |
| Materialverlegung Wasser- versorgung | 03.0704 A | - |
| Bettung mit beigestelltem Material SVM | 03.0706 A Z | AG |
| Künettenverbau | einzukalk. Leistung lt. Vortext LG03 | AN |

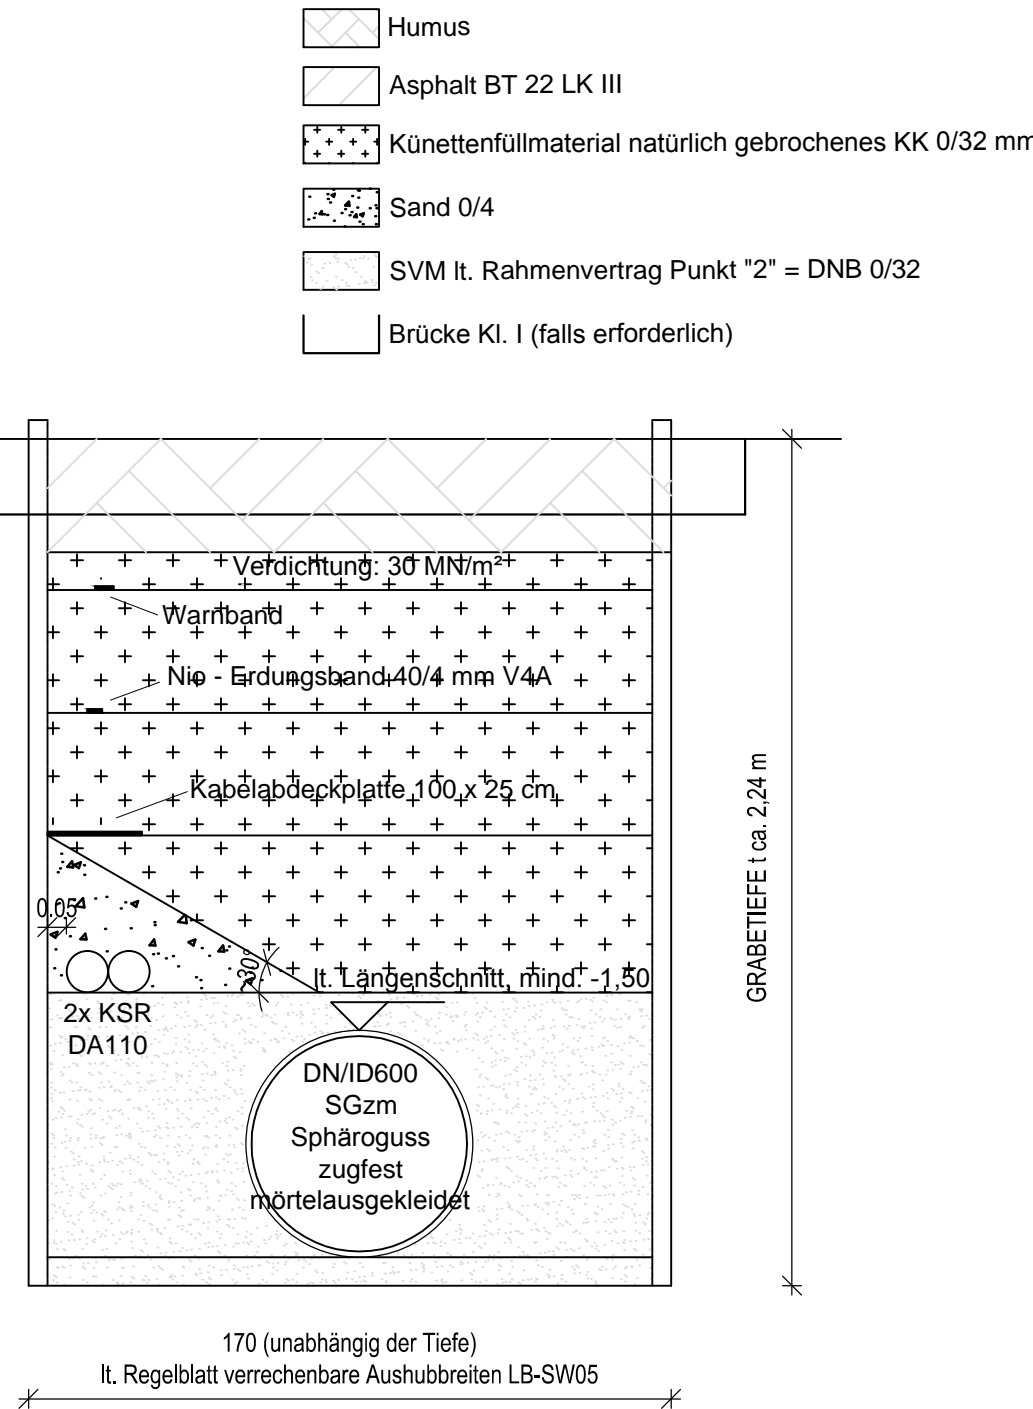

Profil 1 in RP 1 (SGzm DN 600, HUMUS) integriert

REGELPROFIL 2 (SGzm DN 100 - SICKERSCHACHT ENTLERUNGSLEITUNG, HUMUS)


| Pos.text | Pos. Nr. | Material von: |
|--|--------------------------------------|---------------|
| Mutterboden kombiniert (masch. u. händisch) andecken | 03.0206 A | - |
| Brücke KL. I (nach Anordnung AG) | 18.0311 A | - |
| Unterbauplanum b. 2,5m breit | 03.0602 D | AG |
| Einbau Warmband | 03.0704 A | AG |
| Zwischenplanum | 03.0701 B | AG |
| Verfüllen v. Gräben u. Künetten (natürlich gebrochenes KK 0/32 mm) | 03.0608 F Z | AN |
| Lieferung Erdungsband | 03.0602 C | AN |
| Einbau Erdungsband | 03.0704 A | - |
| Zwischenplanum | 03.0701 B | AG |
| Verfüllen v. Gräben u. Künetten (natürlich gebrochenes KK 0/32 mm) | 03.0602 E Z | AG |
| Einbau Kabelabdeckplatte | 03.0704 A | - |
| Zwischenplanum | 03.0701 B | AG |
| Verfüllen v. Gräben u. Künetten (natürlich gebrochenes KK 0/32 mm) | 03.0703 B | AN |
| Bettung mit Sand | 03.0604 A | AG |
| Kunststoffrohr DN b.200 | 03.0704 A | - |
| Zwischenplanum | 03.0706 A Z | AG |
| Bettung mit beigestelltem Material SVM | 08. | AG |
| Materialverlegung Wasser- versorgung | 03.0704 A | - |
| Bettung mit beigestelltem Material SVM | 03.0706 A Z | AG |
| Künettenverbau | einzukalk. Leistung lt. Vortext LG03 | AN |

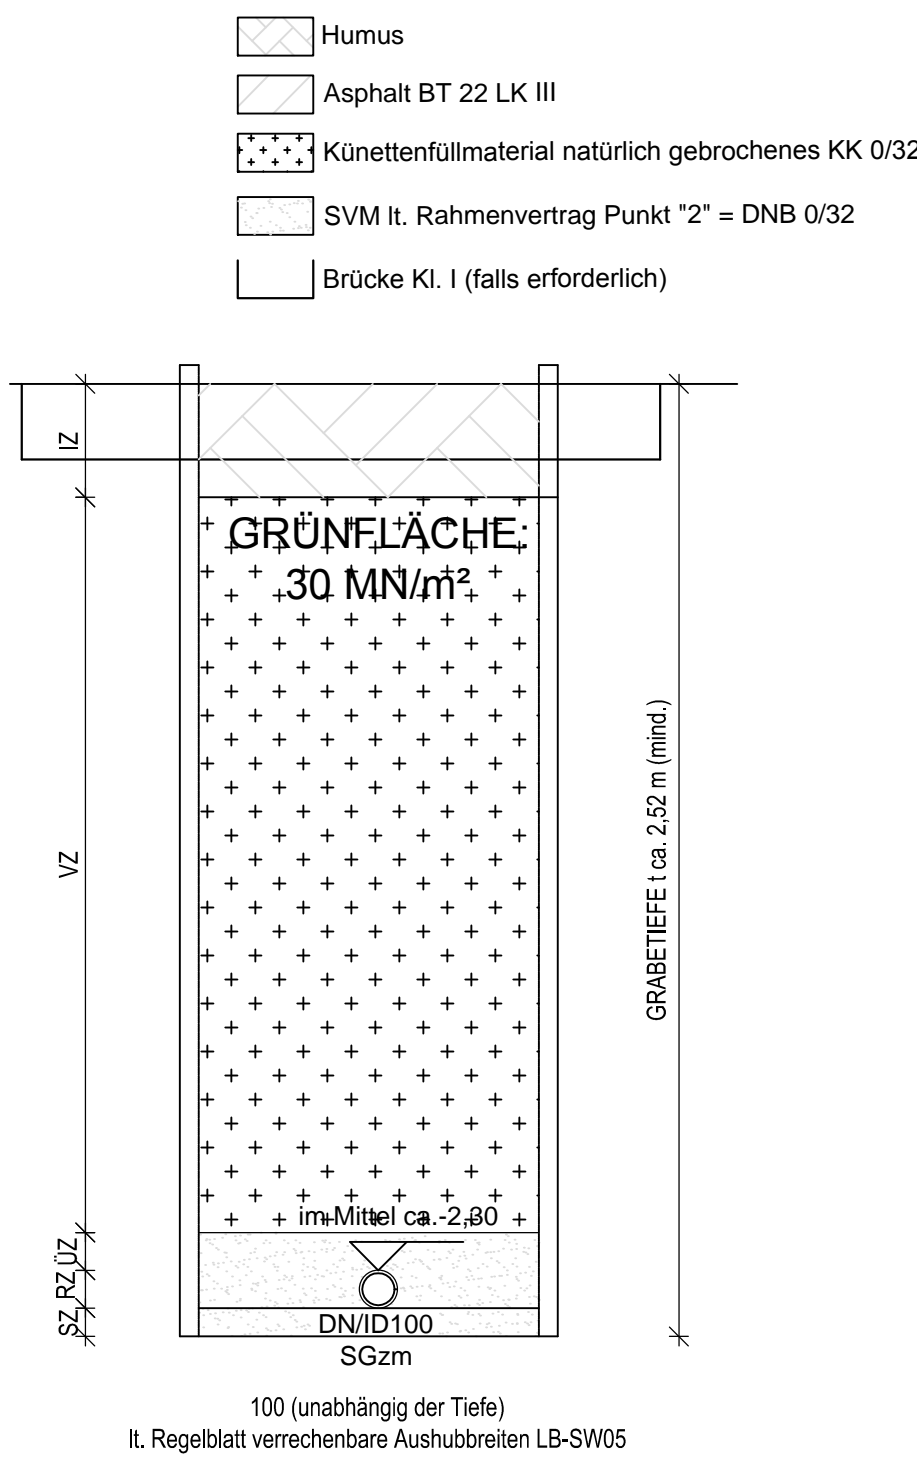






Profil 2

REGELPROFIL 3 (PE DA 90 SDR 11 - HYDRANTENZULEITUNG, HUMUS)

| Pos.text | Pos. Nr. | Material von: |
|--|--------------------------------------|---------------|
| Mutterboden kombiniert (masch. u. händisch) andecken | 03.0206 A | - |
| Brücke KL. I (nach Anordnung AG) | 18.0311 A | - |
| Unterbauplanum b. 2,5m breit | 03.0602 D | AG |
| Einbau Warmband | 03.0704 A | AG |
| Zwischenplanum | 03.0701 B | AG |
| Verfüllen v. Gräben u. Künetten (natürlich gebrochenes KK 0/32 mm) | 03.0608 F Z | AN |
| Lieferung Erdungsband | 03.0602 C | AN |
| Einbau Erdungsband | 03.0704 A | - |
| Zwischenplanum | 03.0701 B | AG |
| Verfüllen v. Gräben u. Künetten (natürlich gebrochenes KK 0/32 mm) | 03.0602 E Z | AG |
| Einbau Kabelabdeckplatte | 03.0704 A | - |
| Zwischenplanum | 03.0701 B | AG |
| Verfüllen v. Gräben u. Künetten (natürlich gebrochenes KK 0/32 mm) | 03.0703 B | AN |
| Bettung mit Sand | 03.0604 A | AG |
| Kunststoffrohr DN b.200 | 03.0704 A | - |
| Zwischenplanum | 03.0706 A Z | AG |
| Bettung mit beigestelltem Material SVM | 08. | AG |
| Materialverlegung Wasser- versorgung | 03.0704 A | - |
| Bettung mit beigestelltem Material SVM | 03.0706 A Z | AG |
| Künettenverbau | einzukalk. Leistung lt. Vortext LG03 | AN |

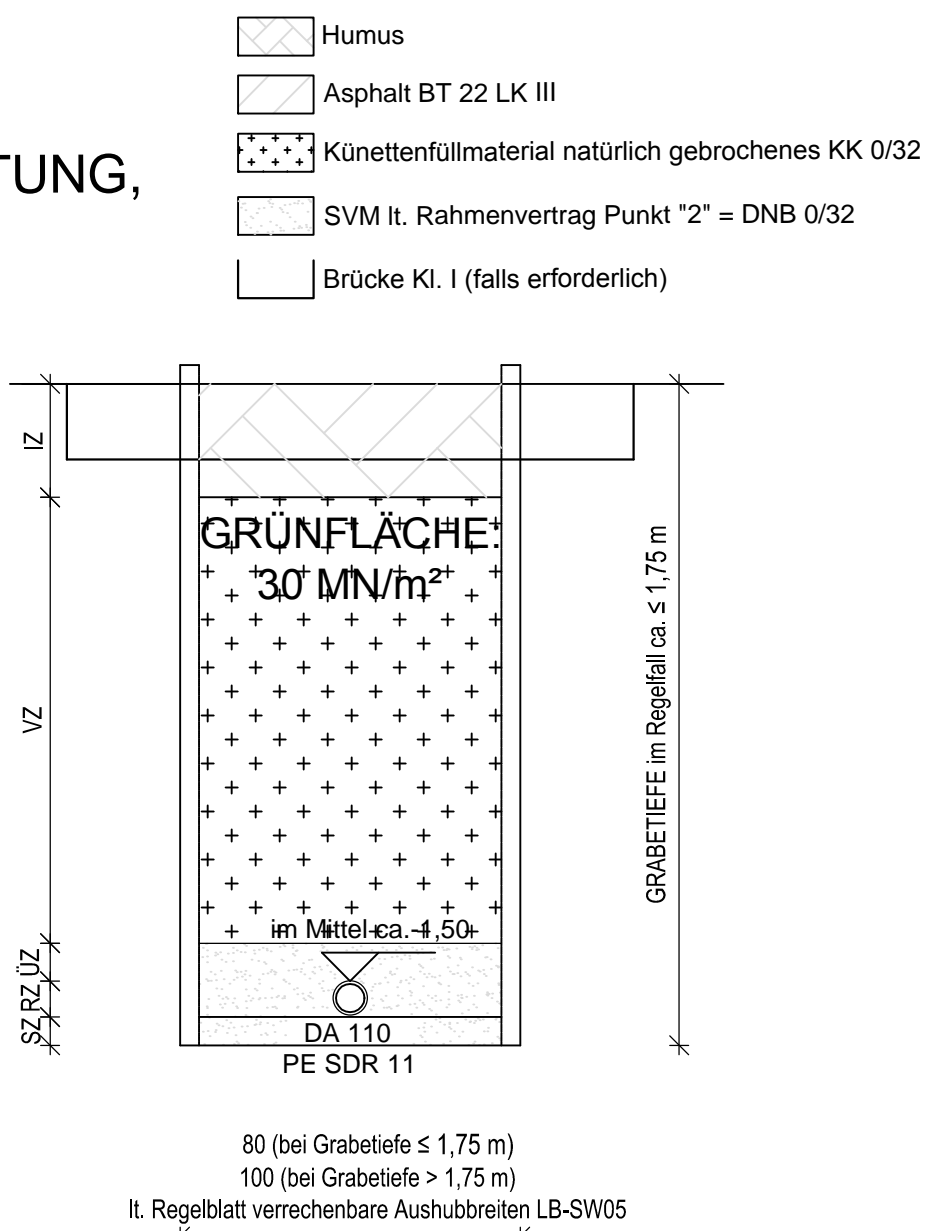


Profil 3

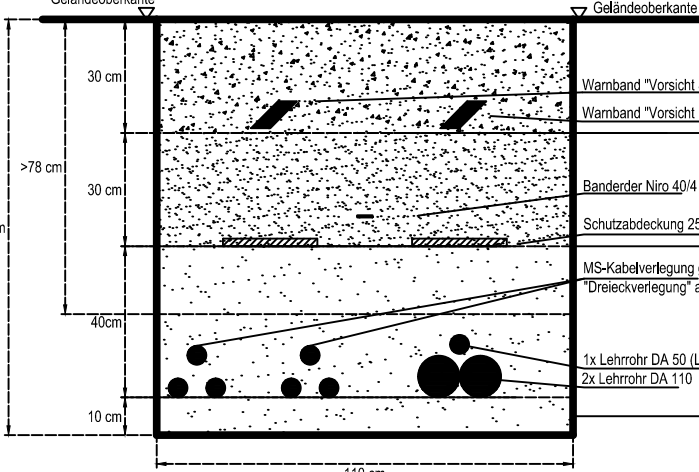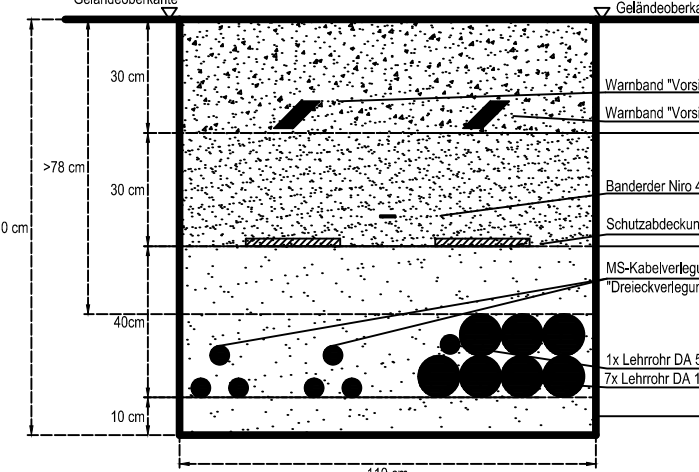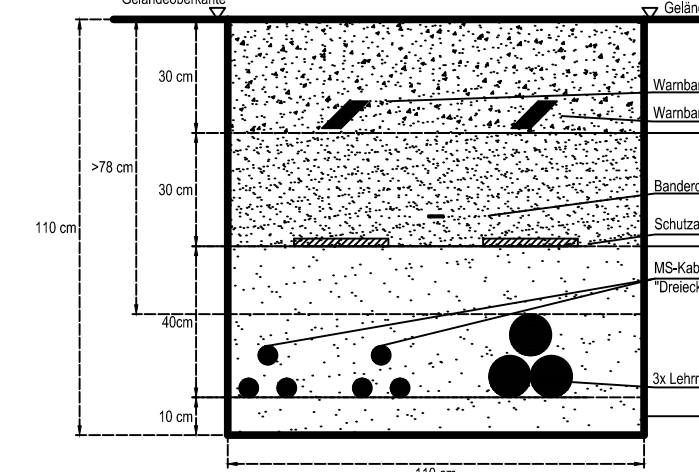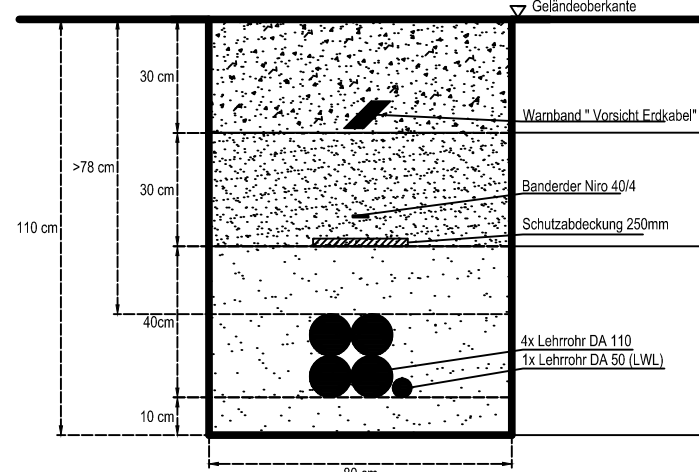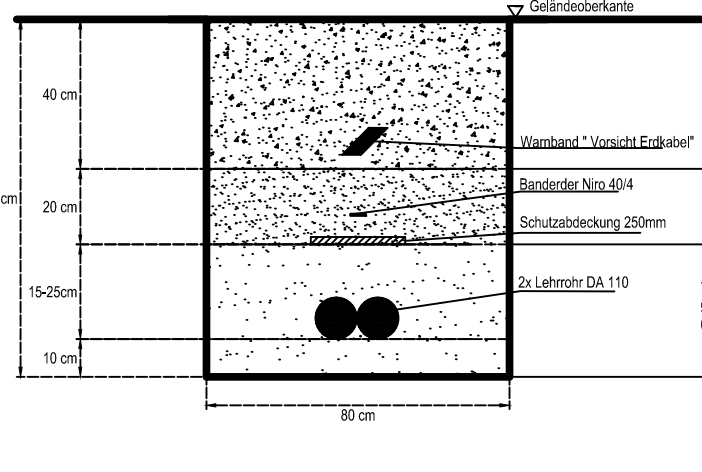


REGELPROFIL 4 (PP ROHR - IN - ROHRLEITUNG DN 150 SN 12 in PP DN 250 PP SN12 - KANALLEITUNG, ANSCHÜTTUNG VORPLATZ)

| Pos.text | Pos. Nr. | Material von: |
|---|-------------|---------------|
| BTD 16 - B 70/100, 15 cm | 18.0508 C Z | AN |
| Unterbauplanum b. 2,5m breit | 18.0311 A | - |
| mech. stab. Tragschicht, 10 cm | 18.0318 G Z | AN |
| Unterbauplanum b. 2,5 m breit | 18.0311 A | - |
| Frostschutzmaterial 30 cm | 18.0315 A Z | AN |
| Unterbauplanum b. 2,5 m breit | 18.0311 A | - |
| Materialverlegung Wasser- versorgung | 03.0709 B | AN |
| Zwischenplanum | 03.0704 A | - |
| Bettung mit beigestelltem Material SVM | 03.0706 A Z | AG |
| Materialverlegung Wasser- versorgung / Kanalrohre und angeformte Schachtteile | 08./20. | AG |
| Zwischenplanum | 03.0704 A | - |
| Bettung mit beigestelltem Material SVM | 03.0706 A Z | AG |

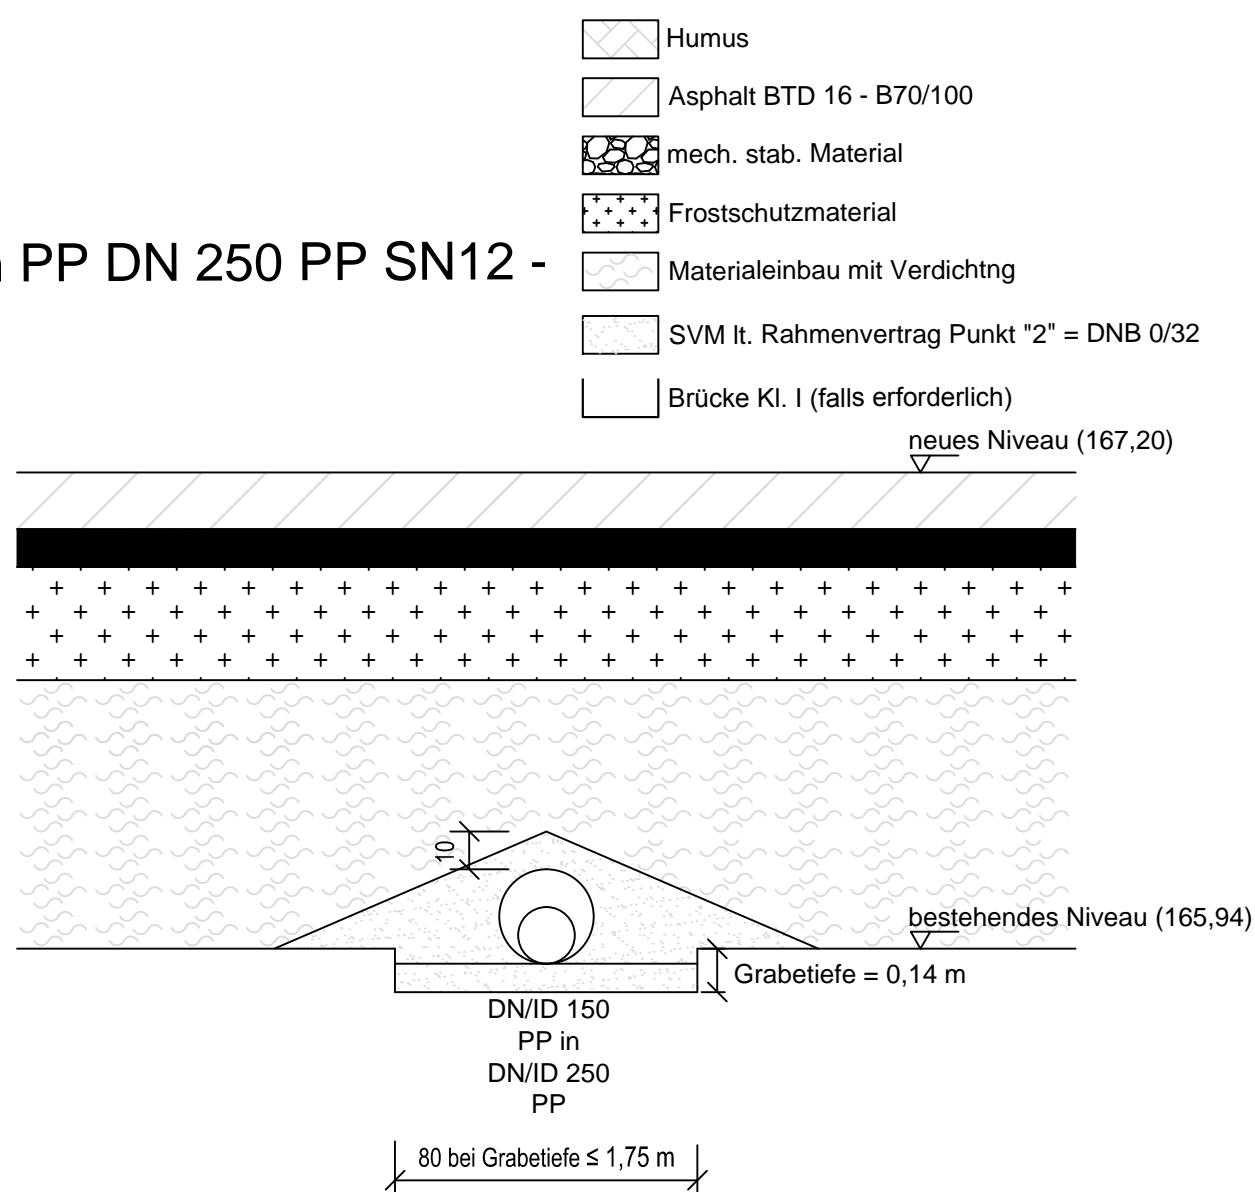







REGELPROFIL 5 (SGzm DN 250 - EINBINDUNG SGzm 250 in GFuP 600 bei HFB 4)

| Pos.text | Pos. Nr. | Material von: |
|--|--------------------------------------|---------------|
| Mutterboden kombiniert (masch. u. händisch) andecken | 03.0206 A | - |
| Brücke KL. I (nach Anordnung AG) | 18.0311 A | - |
| Unterbauplanum b. 2,5m breit | 03.0602 D | AG |
| Einbau Warmband | 03.0704 A | AG |
| Zwischenplanum | 03.0701 B | AG |
| Verfüllen v. Gräben u. Künetten (natürlich gebrochenes KK 0/32 mm) | 03.0608 F Z | AN |
| Lieferung Erdungsband | 03.0602 C | AN |
| Einbau Erdungsband | 03.0704 A | - |
| Zwischenplanum | 03.0701 B | AG |
| Verfüllen v. Gräben u. Künetten (natürlich gebrochenes KK 0/32 mm) | 03.0602 E Z | AG |
| Einbau Kabelabdeckplatte | 03.0704 A | - |
| Zwischenplanum | 03.0701 B | AG |
| Verfüllen v. Gräben u. Künetten (natürlich gebrochenes KK 0/32 mm) | 03.0703 B | AN |
| Bettung mit Sand | 03.0604 A | AG |
| Kunststoffrohr DN b.200 | 03.0704 A | - |
| Zwischenplanum | 03.0706 A Z | AG |
| Bettung mit beigestelltem Material SVM | 08. | AG |
| Materialverlegung Wasser- versorgung | 03.0704 A | - |
| Bettung mit beigestelltem Material SVM | 03.0706 A Z | AG |
| Künettenverbau | einzukalk. Leistung lt. Vortext LG03 | AN |

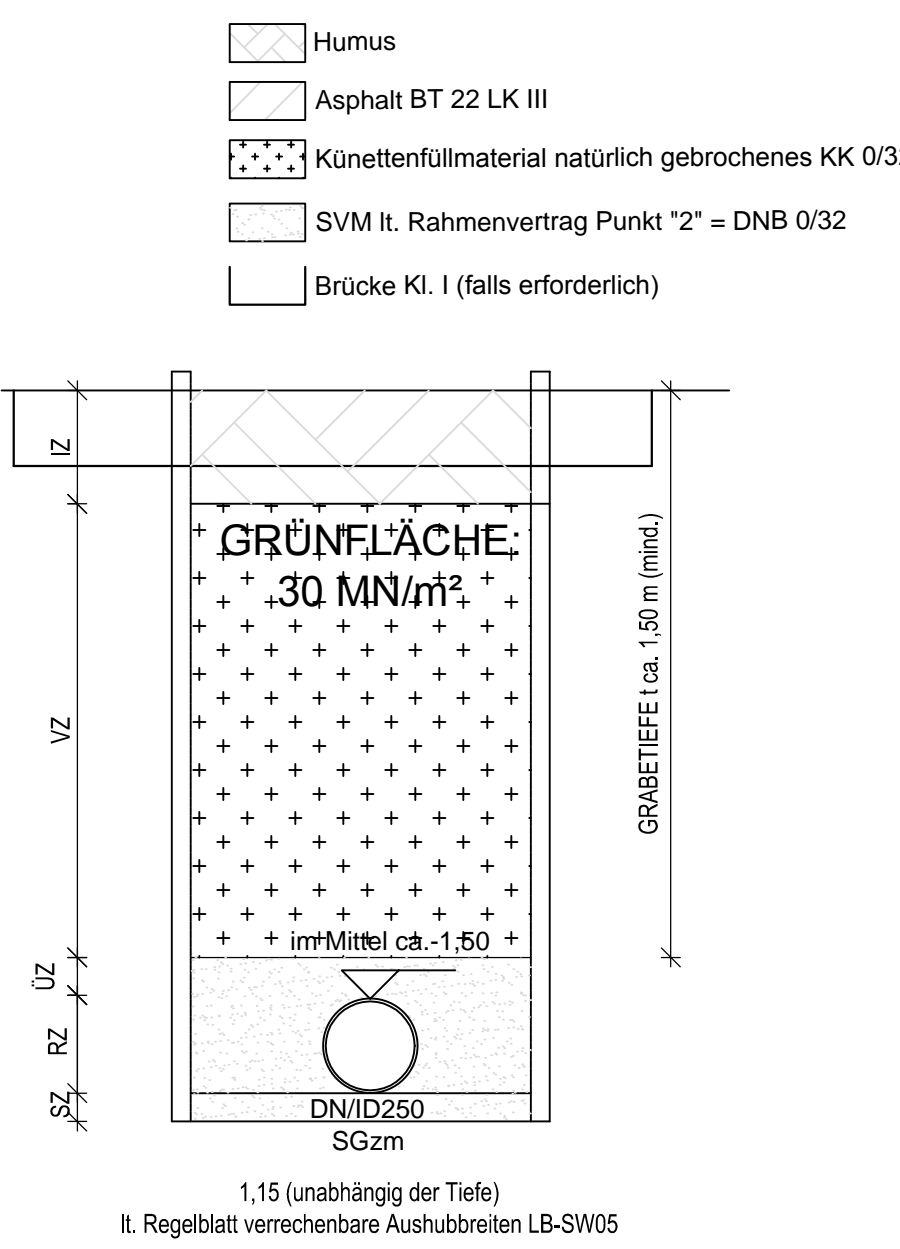

REGELPROFIL 6 (GFuP DN 600 - EINBINDUNG SGzm 250 in GFuP 600 bei HFB 4)

| Pos.text | Pos. Nr. | Material von: |
|--|--------------------------------------|---------------|
| Mutterboden kombiniert (masch. u. händisch) andecken | 03.0206 A | - |
| Brücke KL. I (nach Anordnung AG) | 18.0311 A | - |
| Unterbauplanum b. 2,5m breit | 03.0602 D | AG |
| Einbau Warmband | 03.0704 A | AG |
| Zwischenplanum | 03.0701 B | AG |
| Verfüllen v. Gräben u. Künetten (natürlich gebrochenes KK 0/32 mm) | 03.0608 F Z | AN |
| Lieferung Erdungsband | 03.0602 C | AN |
| Einbau Erdungsband | 03.0704 A | - |
| Zwischenplanum | 03.0701 B | AG |
| Verfüllen v. Gräben u. Künetten (natürlich gebrochenes KK 0/32 mm) | 03.0602 E Z | AG |
| Einbau Kabelabdeckplatte | 03.0704 A | - |
| Zwischenplanum | 03.0701 B | AG |
| Verfüllen v. Gräben u. Künetten (natürlich gebrochenes KK 0/32 mm) | 03.0703 B | AN |
| Bettung mit Sand | 03.0604 A | AG |
| Kunststoffrohr DN b.200 | 03.0704 A | - |
| Zwischenplanum | 03.0706 A Z | AG |
| Bettung mit beigestelltem Material SVM | 08. | AG |
| Materialverlegung Wasser- versorgung | 03.0704 A | - |
| Bettung mit beigestelltem Material SVM | 03.0706 A Z | AG |
| Künettenverbau | einzukalk. Leistung lt. Vortext LG03 | AN |

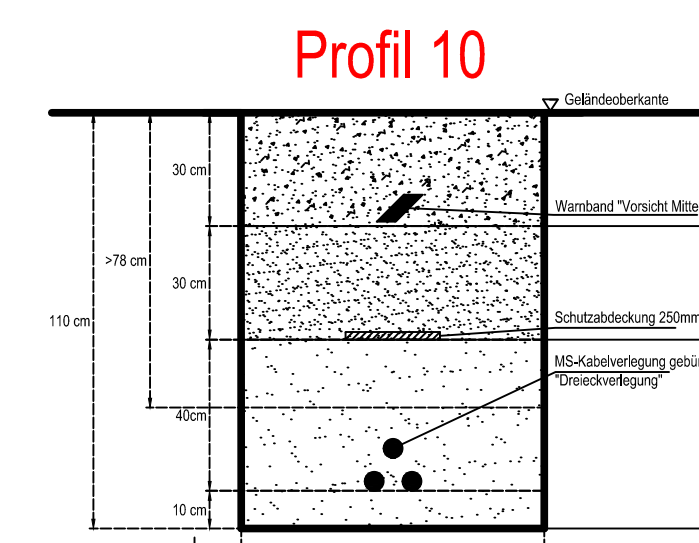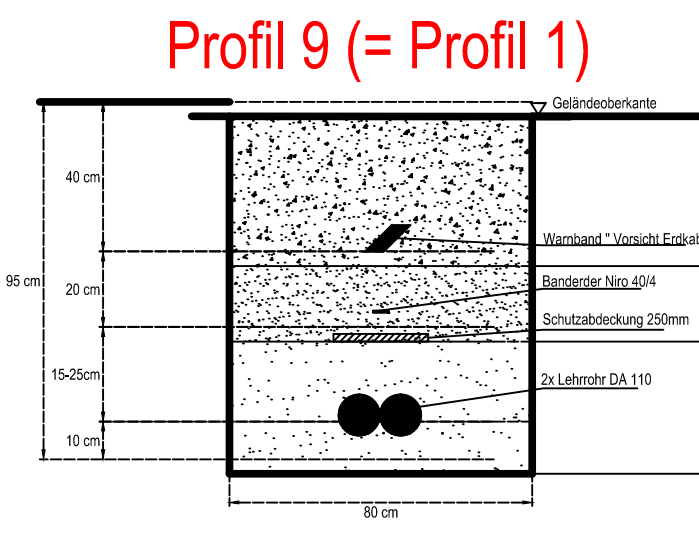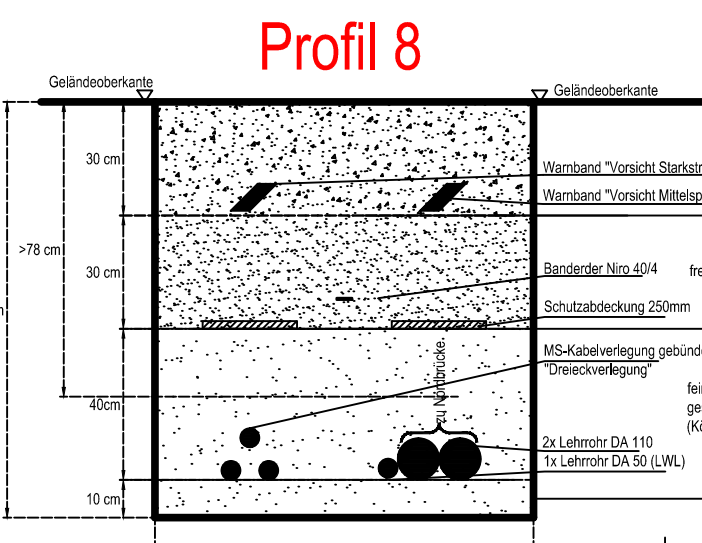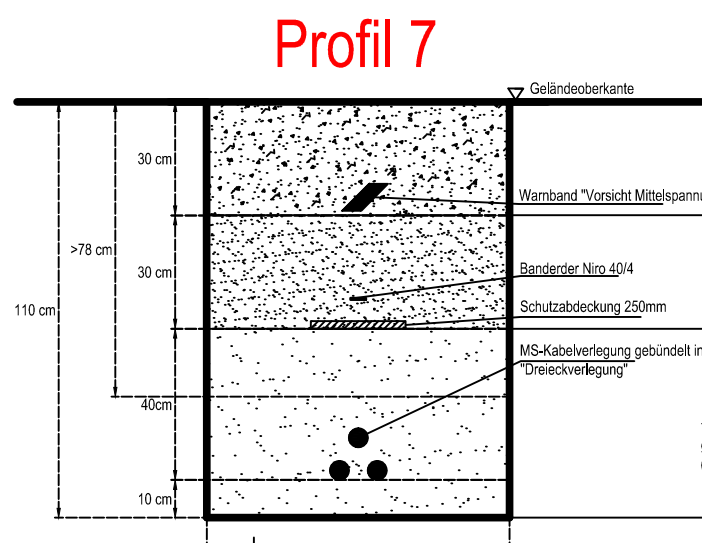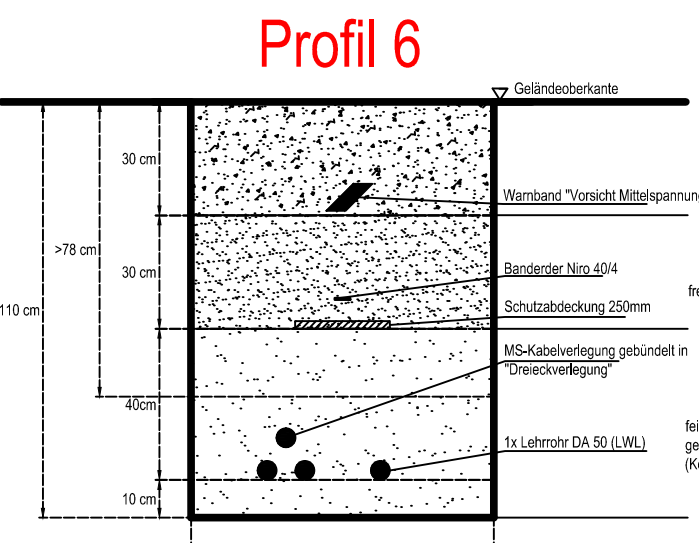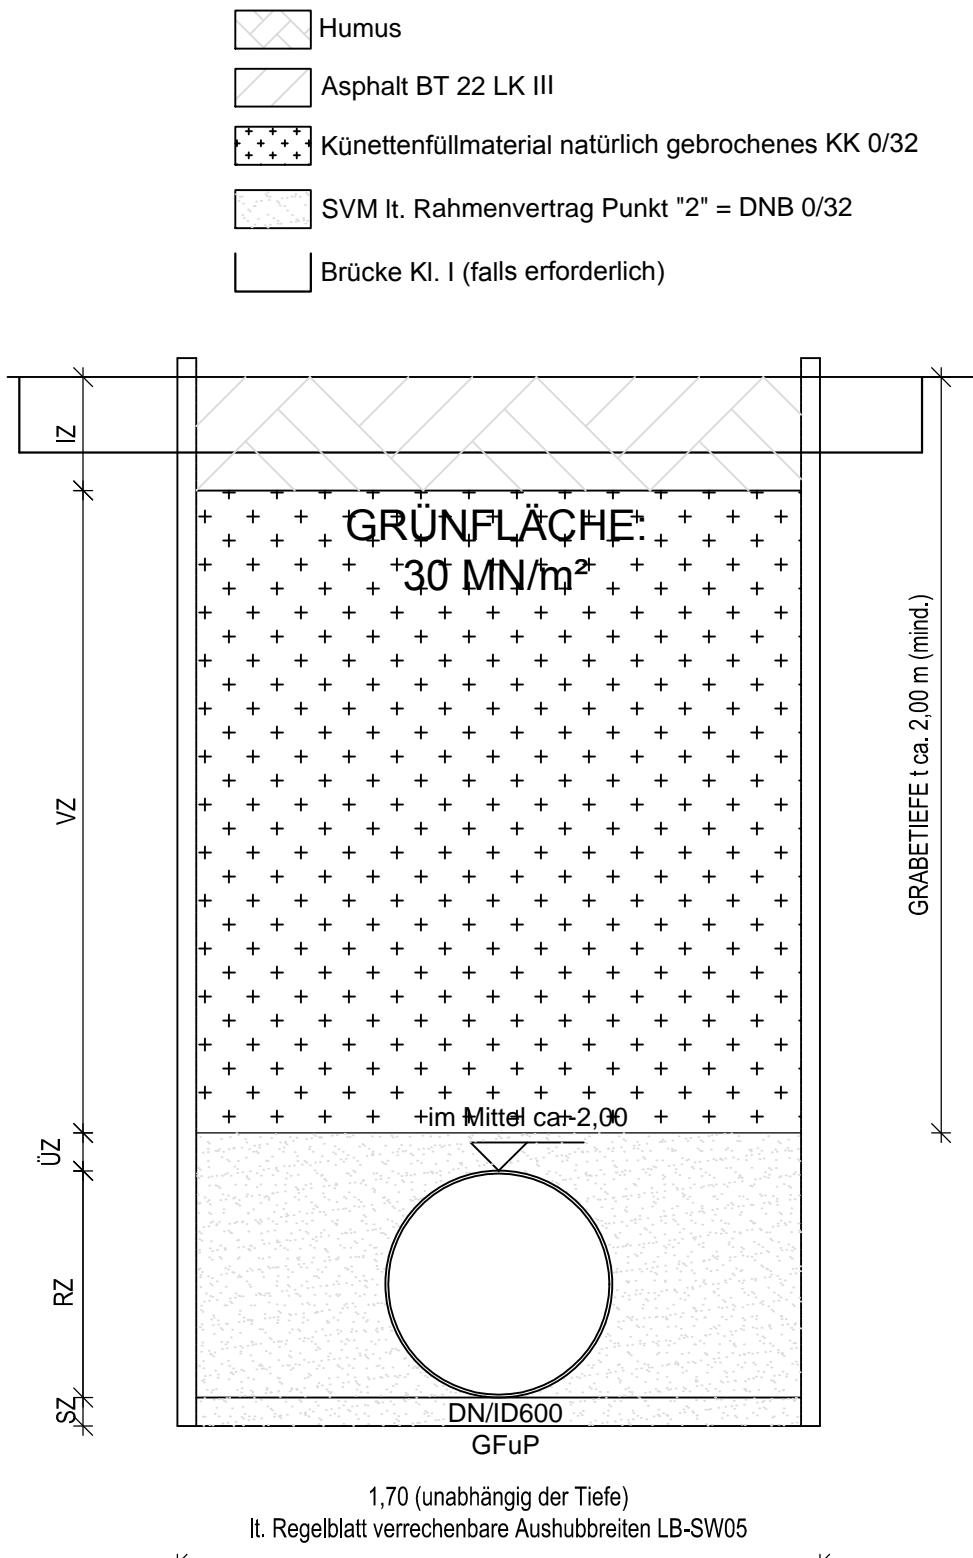

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 31 – Wiener Wasser
Grabnergasse 4–6
A-1060 WIEN

REGELPROFILE ROHRKÜNETTEN KABELKÜNETTEN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

| GEZ/GEPR | GRÖSSE | MASSSTAB | DATUM | EINLAGE |
|----------|---------------------|----------|-------------|---------|
| TS/GD | 0.69 m ² | 1 : 20 | Jänner 2014 | 9.15 |
| c | | | | GZ |
| b | | | | 6663 |
| a | | | | PARIE |

| INDEX | DATUM | NAME | ÄNDERUNG ODER ERGÄNZUNG |
|-------|-------|------|-------------------------|
| | | | |

PROJEKT
Wasserwerk Donaueschingen-Nord:
Desinfektion und
Drucksteigerungsanlage

Staatlich befugte und beidseitige Ziviltechniker für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
DI Trugina & Partner
ZT GmbH
A-2361 Laxenburg • Asparngasse Straße 4
Tel. +43/2236/71140-0 • Fax +43/2236/72929
e-mail : office@trugina.at • www.trugina.at